


Dependência	ÁREA	QUADRO DE CARGAS										
		ESTABILIZADA			NÃO ESTABILIZADA			AR CONDICIONADO				ILUMINAÇÃO
		TUG	Potência W	Potência VA	TUG	Potência W	Potência VA	TUE ac	BTU	Potência W	Potência VA	VA mínimo por norma
Híbrido	25,41	15	1500	1666,67	5	500	555,56	1	24000	2150	2388,89	340
COI	27,13	15	1500	1666,67	5	500	555,56	1	24000	2150	2388,89	400
Rack TI	3,92	4 reguas	3600	4000				1	9000	806	895,56	100
Sala grande	35,15	30	3000	3333,34	10	1000	1111,11	1	32000	2866	3184,44	460
Circulação 1	18,56	3	1000	1111,11	1	100	111,11					280
Circulação 2	5,78											100
BWC PNE 1	3,1				1	100	111,11					100
BWC PNE 2	3,1				1	100	111,11					100
Sala fundos	11,91	6	600	666,67	2	200	222,22	1	9000	806	895,56	160
Sala reunião	12,47	6	600	666,67	2	200	222,22	1	12000	1075	1194,44	160
BWC reunião	2,31		0	0	1	100	111,11				0	100
Sala Lineu	14,15	9	900	1000	3	300	333,33	1	12000	1075	1194,44	220
BWC Lineu	2,31		0	0	1	100	111,11				0	100
Sala subsolo	29,7	18	1800	2000	6	600	666,67	1	24000	2150	2388,89	400
Diretor subsolo	14,5	3	300	333,33	1	100	111,11	1	12000	1075	1194,44	220
Sala Concidades	31,7	15	1500	1666,67	5	500	555,56	1	32000	2866	3184,44	400
Escada												100
Cozinha fundos	18,33				8	2300	2555,56					280
BWC subsolo	2,75				1	100	111,11					100
Depósito	3,17											100
Cozinha subsolo	9,81				6	2100	2333,33					100
Depósito escada	3,47											100
Escada												100
											Potência VA TOTAL	51430,01

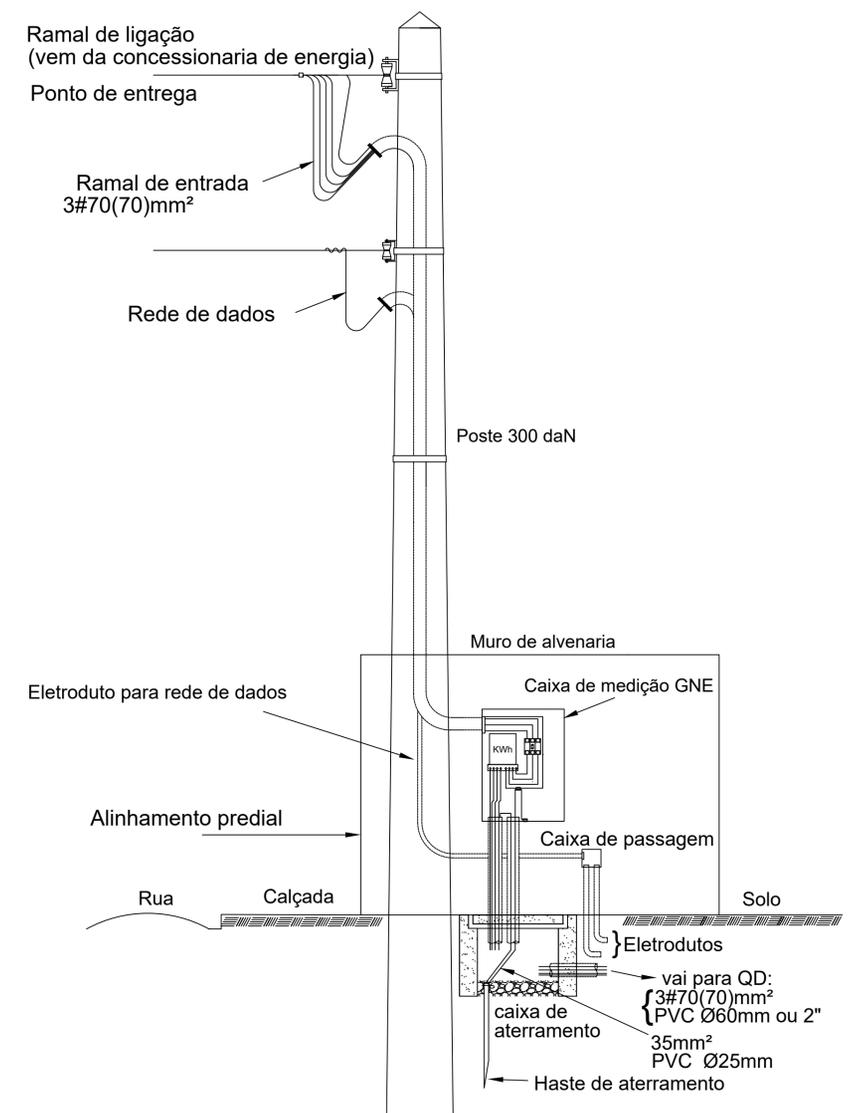

**PADRÃO DE ENTRADA**

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ</b> SECRETARIA DAS CIDADES - SECID SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		
PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE OBRA: REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL LOCAL: RUA COMENDADOS SANTIAGO COLLE, 112 - AHO	MUNICÍPIO: CURITIBA ESCRITÓRIO REGIONAL: REFORMA TIPO: REFORMA	
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: ENG. ANA JULIA NUNES DE ARAUJO CREA PR-198.904/D	PROJETO: <b>ELETRICO</b> REFERÊNCIA: <b>QD DE CARGAS E PADRÃO DE ENTRADA</b> DESENHO: ANA JULIA DATA: MARÇO/2024	<b>ELE</b> <b>03/03</b>